



hansen

HSHansens a/s
Randersvej 2B,2.
DK-8600 Silkeborg

System: Hansen Facade - Curtain Wall - Ladder
MB-MM50N SI

Type: Fast glas

Energitielskud E_{ref}	Klasse
$0 \leq E_{ref}$	A
$-17 \leq E_{ref} < 0$	B
$-33 \leq E_{ref} < -17$	C
$-55 \leq E_{ref} < -33$ *	D
$-60 \leq E_{ref} < -55$ *	E
$E_{ref} < -60$ *	F




Forudsætninger:

Glas: $U_g = 0,60 \text{ kWh/m}^2$
 $G_g = 0,50$
 Profiler: 50mm $U_f = 0,85 + 0,3/0,86 + 0,3 \text{ kWh/m}^2$

Klasse:
 $E_{ref} = 13 \text{ kWh/m}^2$ **A**

$U_{cw} = 0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$

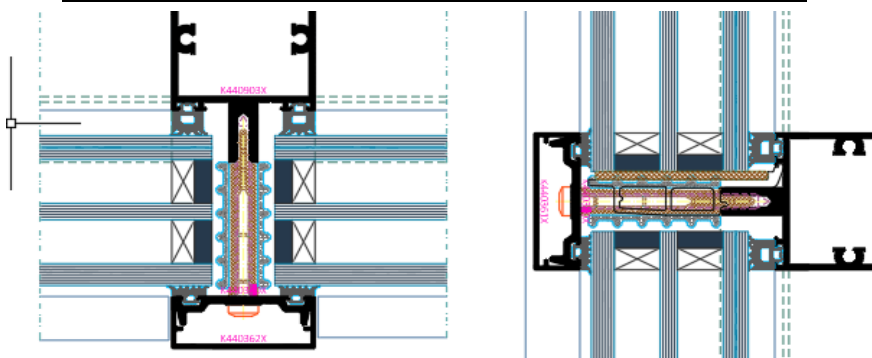

BR18 - version 2021 (energiforbrug iht. kapitel 11):

Iht. BR18 skal E_{ref} beregnes for et oplukkelig felt uden sprosser i CEN standardstørrelse (1230 x 1480 mm).

For facader beregnes E_{ref} værdien for systemets centerlinier

Størst mulig E_{ref} værdi fås ved den rigtige kombination af U_g og g_g værdi, og ikke altid med laveste U_g værdi.

Nybyggeri (bygn. opvarmet til mere end 5 °C).

Energiramme overholdt og følgende minimums krav (§258):

Vinduer/glasfacader $E_{ref} \geq 0 \text{ kWh/m}^2$, ovenlys $E_{ref} \geq 10 \text{ kWh/m}^2$

Døre $U_d^* \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Ændret anvendelse og tilbygninger, §267 -§273:

Beregnet efter Nybyggeri med samme minimums krav

Ombygning/renovering, §274 - §282, (bygn. opvarmet til mere end 5 °C).

Beregnet efter reglerne for Nybyggeri med samme minimums krav

Kirker, fredede og bevaringsværdige bygninger kan være undtaget fra kravene!

* Værdien gælder for yderdøre med glas